

QuintSpectrum 11.0: Digitale Autosoden selbst scannen!

Die neue Version 11.0 von QuintSpectrum bringt Ihnen attraktive Neuentwicklungen und Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion 10.0:


- Modul *Substanzscan*: Mit dieser Funktion können Sie in Verbindung mit einer QuintStation 525 selbst Substanzen digital einscannen und in die QuintSpectrum Datenbank integrieren. Das öffnet eine neue Dimension in Testung und Therapie. Sie können mit einer bisher nie gekannten Genauigkeit die Probleme des Pat auf den Punkt bringen und ihn mit einer bis dato unerreichten Effizienz therapieren.
- Neuer Assistent für die Chakrentestung – eine wesentliche Verbesserung der Chakrentestung und –therapie durch real eingescannete Patientenpunkte, die mit den Chakren in Verbindung stehen – einfache Integration der Chakrenrezepte in das patientenspezifische Rezept
- Neue, stärkere Vortherapiesequenzen – bringen Sie Ihre Pat in nur wenigen Minuten auf Klasse A!
- Neue Basisrezepte und verbesserte Versionen vieler Basisrezepte
- Verbesserte Versionen vieler Reaktionsblockaden
- Aktualisierung vieler Rezepte im Basistestassistenten
- Erweiterung des Basistestassistenten um *Übersäuerung*
- Verbesserte Bedienung im Mixer und anderen Fenstern (*Schritt-zurück*-Funktion)
- Mixer: Prioritätstest mehrerer Einträge gleichzeitig
- Überarbeitung der ATK-Reihen, stärkere typspezifische Burnout-Reihen, dadurch wesentlich verbesserte Therapiewirkung
- Wichtige Nahrungsmittel neu eingescann

Erweiterung der Toolbar

Die Werkzeugleiste besitzt neue Buttons für den Chakrenassistenten (1 Symbol Lotusblüte) und den optionalen Modul *Substanzscan* (2 – Symbol Erlenmeyerkolben mit Plus-Zeichen).



Neuer Assistent für die Chakrentestung

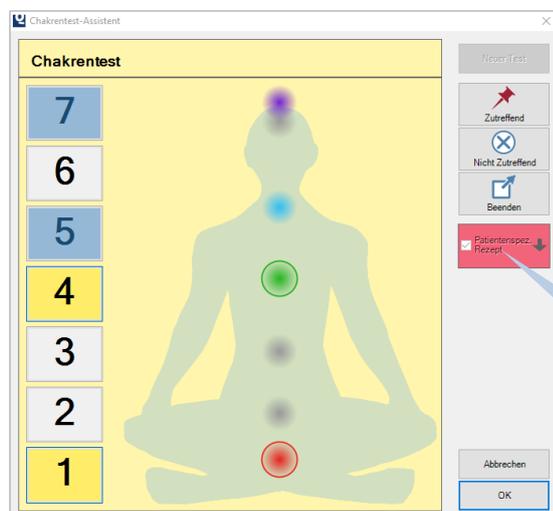


Die Chakrentherapie hat sich nicht nur als Vortherapie-Sequenz, sondern auch als Ergänzung des patientenspezifischen Rezepts in jeder Therapieform in den letzten Jahren hervorragend bewährt. Der neue Chakrenassistent macht die Testung der führenden Chakren und die Integration der Ergebnisse ins patientenspezifische Rezept viel einfacher.

Eines oder mehrere der 7 Chakren gleicht die gefundenen Nosoden in P-Form aus. Die entsprechenden Chakrenrezepte werden für die Therapie ins patientenspezifische Rezept übernommen.

Hier können Sie das Dagegenhalten des patientenspezifischen Rezeptes ein- und ausschalten

Modul *Substanzscan*

Wenn Sie eine QuintStation 525 haben, können Sie mithilfe dieses Moduls selbst Substanzen in die QuintSpectrum-Datenbank einscannen. Sie können damit patienteneigene Sekrete digitalisieren (so genannte Autonosoden) und diese wie alle anderen Nosoden in Testung, Therapie und Heimtherapie einsetzen. Diese Individualisierung der Nosoden bringt bei fast allen Patienten eine deutliche Verbesserung der Therapiewirkung. Achtung – dieser Modul ist kostenpflichtig und nicht im Update 11.0 inbegriffen.

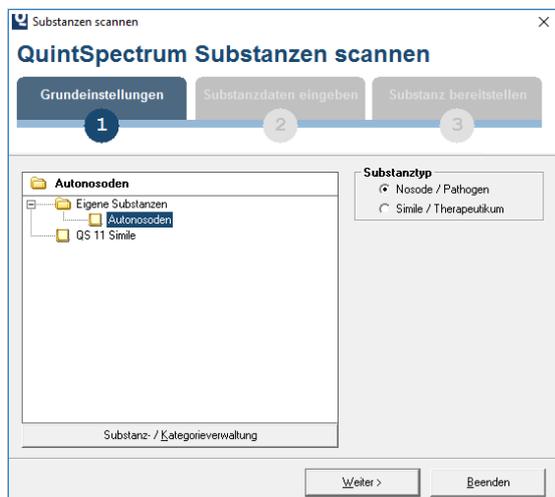

Ablauf:

- Geben Sie die Substanz, die Sie einscannen wollen, in die Becherelektrode der QuintStation 525. Praxishinweise zur optimalen und hygienischen Vorgangsweise bei der Abnahme von Autonosoden (z.B. mittels Wattestäbchen) finden Sie in der QuintPedia.
- Rufen Sie den Substanzscanner auf, wählen Sie eine Zielkategorie für die einzuscannende Substanz und geben Sie an, ob es sich um eine Nosode oder ein Simile handelt
- Geben Sie die gewünschte Bezeichnung für die neue Substanz ein
- Klicken Sie auf den Button *Substanz scannen*. Der Scanvorgang läuft vollautomatisch ab, und die neue Substanz wird unter der angegebenen Bezeichnung in der Datenbank gespeichert.



Verbesserte Typ-Testung

Wir haben die Rezepte für die Typ-Testung weiterentwickelt und die verbesserten Versionen im Typ-Assistenten hinterlegt. Das bringt Ihnen klarere Resultate bei der Typ-Testung, auch wenn der Klient noch nicht optimal vortherapiert sein sollte.

Mit dem richtigen Typ können Sie die Vortherapie besser einstellen und sparen so vor allem bei Ersttestungen wertvolle Zeit.

Stärkere Vortherapie-Sequenzen

Sequenzen: (Sequenz Vortherapie)

Vorhanden	Rezepte	Seq.
= Sequ Vorth Chakren BMI- RR- .02		
= Sequ Vorth Chakren BMI- RR+ .02		
= Sequ Vorth Chakren BMI+ RR- .02		
= Sequ Vorth Chakren BMI+ RR+ .02		
= Sequ Vorth Chakren BMIx RRx .01		

In den 3 Jahren seit Erscheinen des Updates 10.0 hat Dr. Steiner die Chakrentherapie weiterentwickelt und perfektioniert. Das Resultat sind 5 völlig neu konzipierte typspezifische Vortherapiesequenzen. Sie wirken wesentlich stärker als die bisherigen und reduzieren damit Ihren Zeitaufwand für die Vortherapie.

Selbstverständlich bleiben alle bisherigen Sequenzen im Archiv weiter verfügbar.

Verbesserte Versionen von Reaktionsblockaden

Dr. Steiner hat wichtige Reaktionsblockaden durch neue Nosoden und Similes wesentlich verbessert.

Verbesserte Reaktionsblockaden
= Reaktionsblockade ANO .02
= Reaktionsblockade FAG .02
= Reaktionsblockade FRP-A .02
= Reaktionsblockade INZ .02
= Reaktionsblockade KST .02
= Reaktionsblockade SPA .02
= Reaktionsblockade SPU .02
= Reaktionsblockade VGW .02

Neue ATK-Reihen

Wie bereits gewohnt haben wir auch in der aktuellen Version die ATK-Reihen (ATK = Aminosäuren-Trace- Komplexe) aktualisiert und verbessert. Wie bisher genügt es, für die ATK-Bestimmung das Grund-Belastungsmuster und ggf. den Typ des Patienten einschätzen (z.B. ist er ein Darm-, Burn-out- oder Autoimmuntyp?) und danach aus wenigen Optionen die passende ATK-Reihe heraussuchen. Sollten Sie damit nicht das Auslangen finden, gibt es für spezielle Fälle noch einige indikationsspezifische Ergänzungen. Das ist alles, mehr brauchen Sie nicht.

Weiters haben wir die Preise und die Lieferbarkeit mit der Firma Enbiensa / Aktilife abgeglichen.

ATK-Reihen Standard:

ATK-Assistent	ATK	Orthomed	HKS	Archiv
Vorhandene Therapeutika				
AR Autoim., S-Met., Herde BMI- RR- Stufe I				
AR Autoim., S-Met., Herde BMI- RR- Stufe II				
AR Autoim., S-Met., Herde BMI+ RR- Stufe I				
AR Autoim., S-Met., Herde BMI+ RR- Stufe II				
AR Autoim., S-Met., Herde BMI+ RR+ Stufe I				
AR Autoim., S-Met., Herde BMI+ RR+ Stufe II				
AR Autoim., S-Met., Herde BMIx RRx Stufe I				
AR Autoim., S-Met., Herde BMIx RRx Stufe II				
AR Autoim., S-Met., Herde BMIx RRx Stufe III				
AR Autoim., S-Met., Herde BMIx RRx Stufe IV				
AR Autoim., S-Met., Herde BMIx RRx Stufe V				
AR Autoim., S-Met., Herde BMIx RRx Stufe VI				
AR Autoim., S-Met., Herde BMIx RRx Stufe VII				
AR Burnout BMI- RR- Stufe I				
AR Burnout BMI- RR- Stufe II				
AR Burnout BMI- RR- Stufe III				
AR Burnout BMI- RR- Stufe IV				
AR Burnout BMI+ RR- Stufe I				
AR Burnout BMI+ RR- Stufe II				
AR Burnout BMI+ RR- Stufe III				
AR Burnout BMI+ RR+ Stufe I				
AR Burnout BMI+ RR+ Stufe II				
AR Burnout BMIx RRx Stufe I				
AR Burnout BMIx RRx Stufe II				
AR Darmflora Stufe I				
AR Darmflora Stufe II				
AR Darmflora Stufe III				
AR Entsäuerung				
AR Radnuc-Ausleitung				

ATK-Reihen speziell:

ATK-Assistent	ATK	Orthomed	H
Vorhandene Therapeutika			
AR Arthrose .01			
AR Burnout + Autoim. BMI- RR-			
AR Burnout + Autoim. BMI+ RR-			
AR Burnout, Schlaf, Ma-Darm BMI- RR-			
AR Eisenmangel, Anämie			
AR Gefäße, Atherosklerose			
AR Geriatrie - Altersaufbau			
AR Hirn-Detox.			
AR Ischialgie, Nervenschmerz			
AR Rheuma			
AR Tinnitus			
AR Tumor Parenchym .02			
AR Virusausleitung Stufe I .02			
AR Virusausleitung Stufe II .02			
AR Virusausleitung Stufe III .02			

Verbesserter Basistest-Assistent

Der Basistest-Assistent wurde aktualisiert und erweitert. Auf Anwenderwunsch haben wir die Indikation Übersäuerung neu berücksichtigt und wesentliche alle GTO/GTU-Rezepte wurden mit stärkeren Similes aktualisiert.

Weiters gibt es die folgenden neuen Funktionen:

- Bei der Detailtestung wird jetzt die in den Optionen eingestellte Schrittweite berücksichtigt, d.h. Sie müssen sich nicht mehr einzeln durchklicken, sondern können beliebig viele Detaileinträge gleichzeitig testen.
- Mit der neuen *Rückgängig*-Funktion, können Sie in einem laufenden Basistest beliebig viele Schritte zurück gehen, wenn Sie sich beim Eingeben des Testergebnisses (zutreffend / nicht zutreffend) geirrt haben.

Neu: Übersäuerung sowie alle Einträge mit Suffix .01

Neu: Zurück-Funktion

Basistest-Assistent: Übersichtstestung (1) | Prioritätentestung (2) | Detailtestung (3) | Auswertung (4)

Übersichtstestung START

Vorhandene Übersichtsrezepte

- ..= GTO Andrologie
- ..= GTO Autoimmun .01
- ..= GTO Bewegungsapparat
- ..= GTO Burnout .01
- ..= GTO Gefäße
- ..= GTO Gynäkologie
- ..= GTO Herz
- ..= GTO HNO
- ..= GTO Kiefer
- ..= GTO Leber
- ..= GTO Lunge
- ..= GTO Magen, Darm, Pankreas
- ..= GTO Narben
- ..= GTO Nebenniere Überfkt
- ..= GTO Nebenniere Unterfkt
- ..= GTO Nerven peripher
- ..= GTO Schilddrüse Überfkt
- ..= GTO Schilddrüse Unterfkt
- ..= GTO Übersäuerung
- = GTO Urologie**
- ..= GTU Erreger - Bakterien .01
- ..= GTU Erreger - Parasiten .01
- ..= GTU Erreger - Pilze .01
- ..= GTU Erreger - Viren .01
- ..= GTU E-Smog .01
- ..= GTU Geopathie
- ..= GTU Inhalationsallergene .01
- ..= GTU Metalle, Radionuklide .01

Prioritätentestung START

Gefundene Übersichtsrezepte

Priorität	Rezept
=	GTO Leber
=	GTO Magen, Darm, Pankreas
=	GTO Narben
=	GTO Nebennie
=	GTO Übersäue

Detailtestung: START

Vorhandene Einzelrezepte

Auswertung

Zutreffend (Abfall) | Nicht Zutreffend (Ausgleich) | Beenden | Zurück

Ergebnisliste

Gew	Ok	Rezept	Priorität
1	✓	= GTO Bewegungsapparat	
1	✓	= GTO Burnout .01	
1	✓	= GTO Kiefer	
1	✓	= GTO Leber	
1	✓	= GTO Magen, Darm, Pankreas	
1	✓	= GTO Narben	
1	✓	= GTO Nebenniere Unterfkt	
1	✓	= GTO Übersäuerung	

Neuer Test | Auswertung Drucken | OK Schließen


Teststatus 20/31

YELLOW Submarine, 9 J. | EK: D BMI+ RR- | 00:01:18 GTO Urologie

Verbesserungen im Mixer

Im Mixer gibt es zwei wichtige Verbesserungen:

- Mit der neuen *Rückgängig*-Funktion, können Sie in einem laufenden Prioritätstest beliebig viele Schritte zurück gehen, wenn Sie sich beim Eingeben des Testergebnisses (zutreffend / nicht zutreffend) geirrt haben.
- Sie können die Priorität mehrere Einträge gleichzeitig testen, indem Sie die gewünschten Beiträge markieren (*Strg*-Taste dabei gedrückt halten bzw. *Umschalt*-Taste für Auswahl eines zusammenhängenden Bereichs) und danach auf *Gew. Test* klicken. Das bewirkt die Wiedergabe der markierten Einträge in der Ausgleichsform, während die restlichen Einträge in der Provokationsform dagegen gehalten wird. Diese Funktion wird in erster Linie von fortgeschrittenen Anwendern häufig gebraucht. Bisher waren solche Tests nur manuell möglich. Mit der neuen Funktion sparen Sie sich daher wahre Klickorgien – Ihre Hand- und Fingersehnen werden es Ihnen danken.

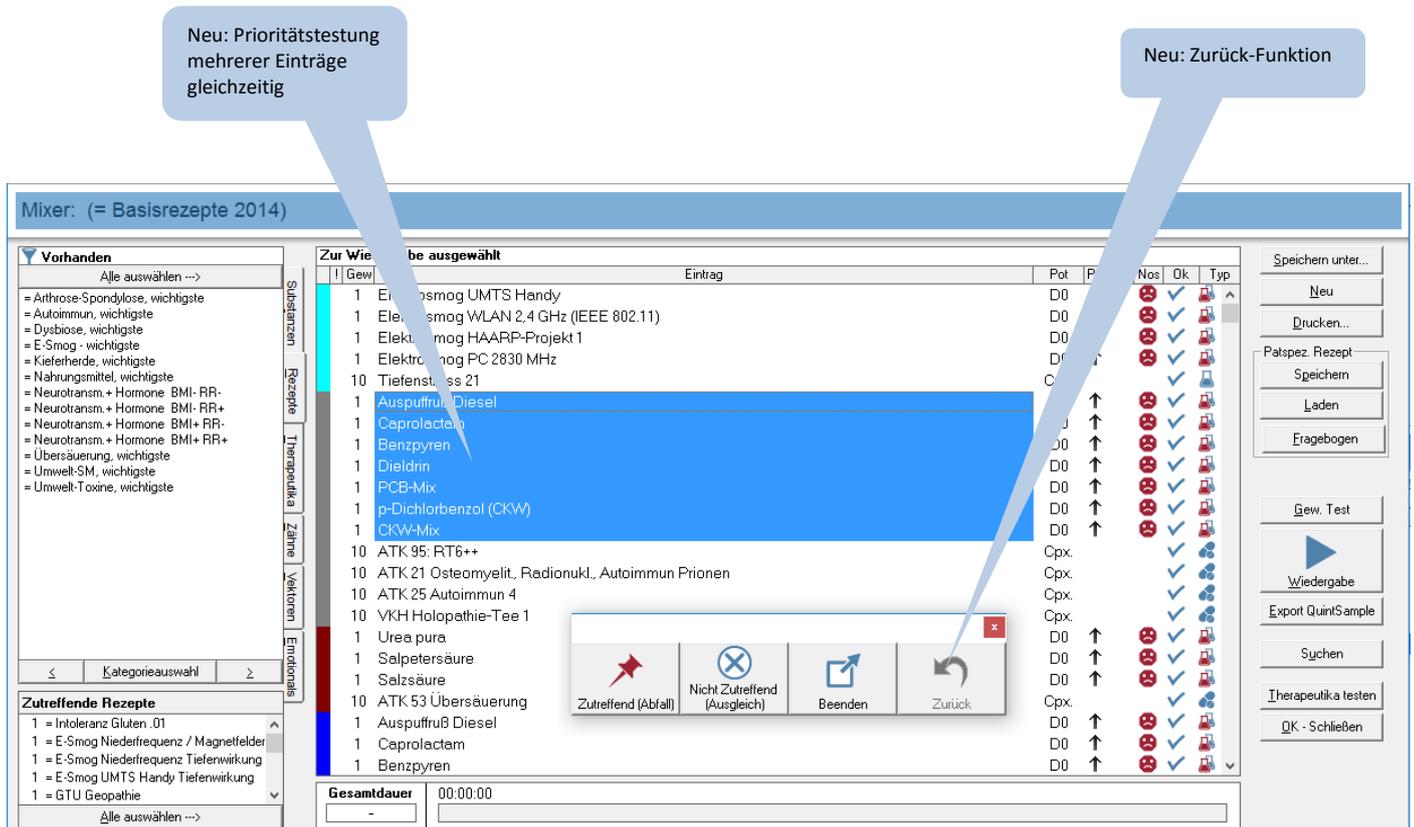

Neue Substanzen und Rezepte

Wie bereits in den vergangenen Versionen haben wir auch mit der Version 11.0 die Schwingungsdatenbank von QuintSpectrum wieder um zahlreiche nützliche Substanzen und Rezepte erweitert. So haben wir z.B die wichtigsten Nahrungsmittelallergene neu eingescannt, weil sich herausgestellt hat, dass sich ihr allergenes Potenzial in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. Selbstverständlich sind auch alle Internet-Updates, die bisher für die Version 10.0 erschienen sind, standardmäßig in die 11.0-Datenbank integriert.

Ein grundsätzlich neues Konzept stellen die von Dr. Steiner entwickelten Similekomplexe dar. Derzeit gibt es fünf davon:

Similekomplexe nach Dr. Steiner

- SIM Autoimm.; Organe, Bewegapp., Haut ua
- SIM Chemo, Tumor
- SIM Infekt., Bac, Vir, Paras.
- SIM Nahrungsmittel, Pollen
- SIM Schwermet., Chemie

Jeder Similekomplex enthält den neuesten und wirksamsten Stand an Similes für den genannten Problemkreis.

Wir haben in der T-Form sämtlicher betroffener Basisrezepte die bisherigen Similes durch den entsprechenden Similekomplex ersetzt, mit dem Effekt, dass alle diese Rezepte jetzt eine deutlich stärkere Therapiewirkung entfalten als in der vorigen Version. Dies betrifft einen Großteil der Rezepte in den folgenden Kategorien:

- = Radionuklide, ionisierende Strahlung
- = Intoleranzen Nahrungsmittel + Zusätze
- = Allergien (Pollen und andere)
- = Umweltgifte
- = Autoimmun
- = Autoimmun neuro
- = Bakterien
- = Parasiten
- = Pilze
- = Viren

Ein weiterer Vorteil der Similekomplexe besteht in ihrer hohen Wartungsfreundlichkeit. In Zukunft wird es genügen, die Similekomplexe zu verbessern – und alle betroffenen Basisrezepte sind damit automatisch auf dem

neuesten Stand. Wir haben vor, das Konzept der Similekomplexe in Zukunft weiter auszubauen. Beispielsweise werden wir die Similekomplexe auf weitere Rezeptkategorien ausdehnen sowie den Similekomplexen Therapieempfehlungen und Hinweise auf geeignete ATKs und Therapeutika zuordnen, die Sie sich im Mixer dann bei den einzelnen Basisrezepten ganz einfach als Hinweise anzeigen lassen können.

Eine vollständige Liste aller in 11.0 enthaltenen Substanzen und Rezepte finden Sie als Download auf unserer Website.

Neue Rezepte

Zusätzlich zu den genannten Verbesserungen vorhandener Rezepte enthält das neue Update die folgenden neuen Rezepte.

Neue Rezepte 11.0

- = TS-D Burnout + Darm + schlaflos BMI- RR-
- = TS-D GENERAL BMI- RR-
- = TS-D GENERAL (ohne AR) BMIx RRx
- = TS-D Radnuc
- = BWS-Syndrom .02
- = HWS-Syndrom .02
- = LWS-Syndrom .02
- = Mangel Stresshormon Adrenalin
- = Mangel Stresshormon Cortisol
- = Mangel Stresshormon Dopamin
- = Mangel Stresshormon Noradrenalin
- = Mangel Stresshormon Serotonin
- = Mangel Stresshormon Thyroxin

Unterstützung Windows 10

QuintSpectrum 11.0 ist unter Windows 10 getestet und freigegeben.

Kostenlose Updates aus dem Internet

Wir werden im Laufe des Jahres weitere Updates auf unserer Website veröffentlichen. Bis zum Erscheinen der nächsten Version können Sie diese kostenlos herunterladen und in QuintSpectrum 11.0 installieren

Systemvoraussetzungen

Die benötigte Systemkonfiguration für Ihren PC hängt davon ab, ob, ob Sie den Modul *3D-Anatomie* einsetzen oder nicht. Dieser Modul benötigt aufgrund seiner prozessorintensiven Grafikfunktionen eine leistungsfähigere PC-Ausstattung:

	Ohne Modul <i>3D-Anatomie</i>	Mit Modul <i>3D-Anatomie</i>
Prozessor	Mind. Intel Celeron, 1 GHz	Dual Core CPU, 2 GHz
Arbeitsspeicher	Mind. 1 GB	Mind. 2 GB
Grafik	Mind 1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmauflösung mind. 1280 px Breite, Höhe ab 768 px • 3D-fähige Grafikkarte mit mind. 256 MB Grafikspeicher - Achtung vor allem bei Notebooks: Keine Onboard-Grafik! • Empfohlen: Grafikkarte mit Unterstützung für zweiten Bildschirm
Festplatte	Mind. 2 GB freier Festplattenspeicher	
DVD-ROM	Nur zur Installation erforderlich – QuintSpectrum wird auf einer DVD ausgeliefert	
USB-Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • Für Dongle • Für den Anschluss der QuintBox 3 zur Programmierung (optional) • Für den Kartenleser zur Chipkartenprogrammierung für QuintDrink und QuintStation 115 (optional) • Für den Anschluss einer QuintStation 315 (optional) • Für Mausgriffelsteuerung der QuintStation 525 (optional) 	
Netzwerkanschluss	Buchse für Netzwerkanschluss (LAN) für Verbindung mit QuintStation 525	
Betriebssystem	Windows Win7, Win8, Win8.1 und Win10	
Allgemein	Direktes Update für alle Versionen ab QuintSpectrum Version 2001 unterstützt. Die vorhandene QuintSpectrum Version muss lauffähig installiert sein.	

